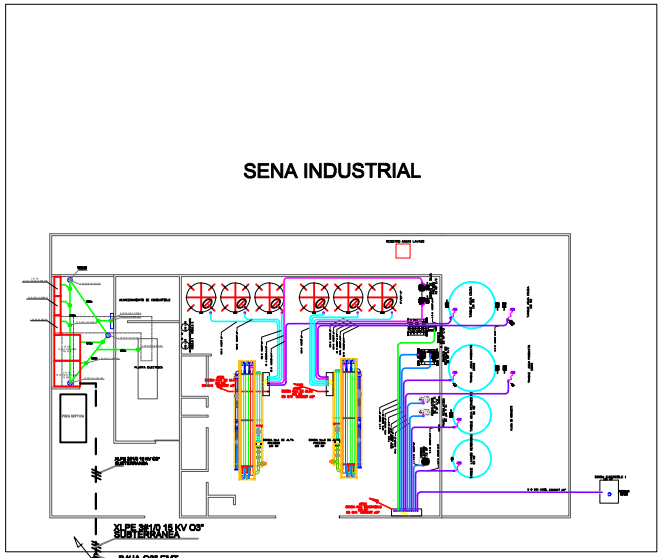

BOMBA POZO PROFUNDO 75 Kw

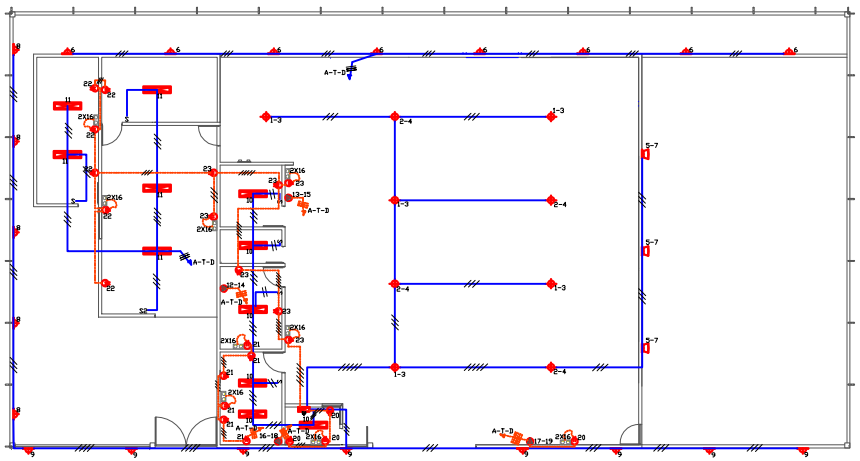

PLANTA LUCES Y TOMAS
ESC__1:100

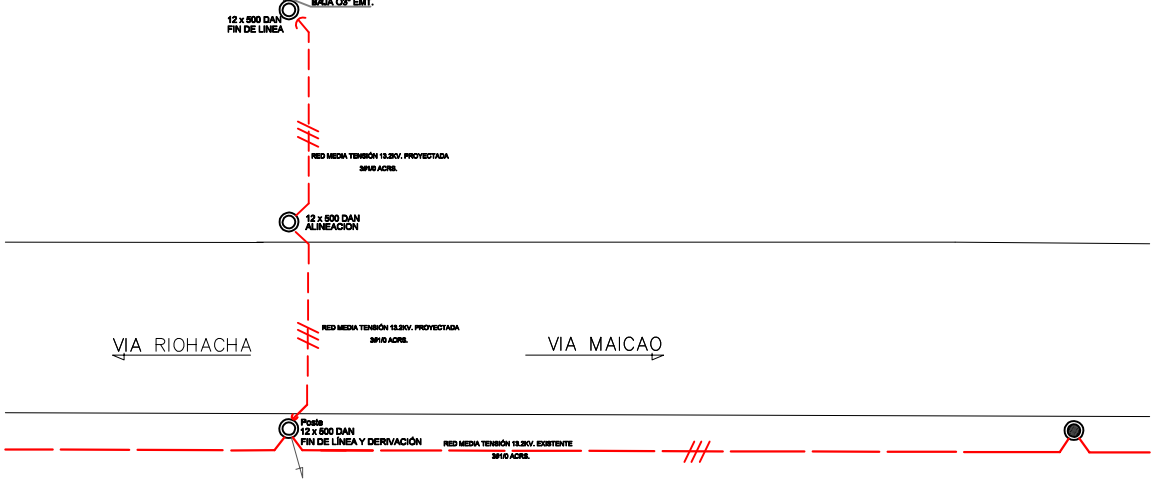

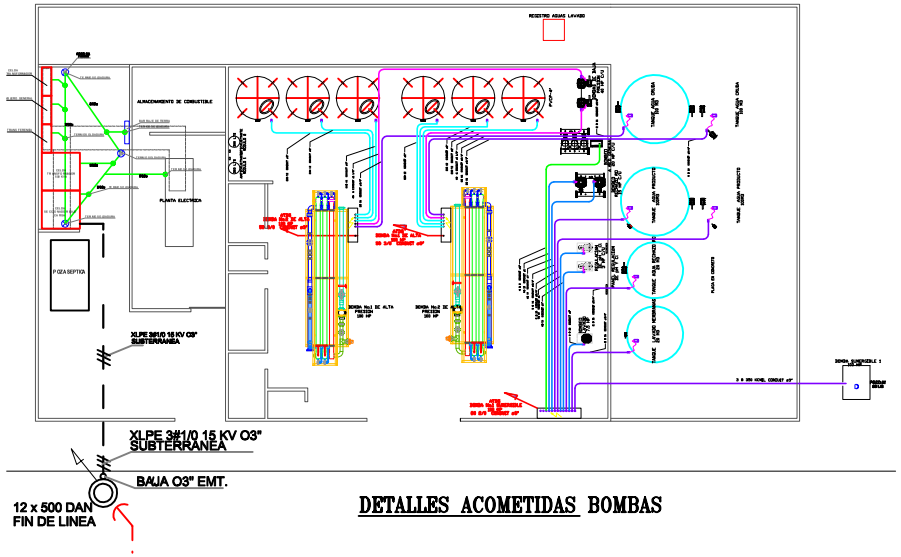

DETALLES ACOMETIDAS BOMBAS

DISEÑO: G:\ASAA.jpg	PROPIETARIO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ACUEDUCTO DE RIOHACHA CORUNA-10 POZO No.1	REVISIONES / REFERENCIA EXTERNAS	DISEÑO ELECTRICO: ING. JUAN CARLOS SIERRA VELASQUEZ Mat: EL 205 3510	PROYECTO: CONSORCIO ASEAS DE RESPALDO ACUEDUCTO DE RIOHACHA CORUNA-10 POZO No.1
				DIBUJO: S Y S ELECTRICOS Y CIVILES EU.	OFICINA CALLE 21 No. 15-175 TEL: 311-4076225 correoelbaqueo616@hotmail.com RIOHACHA – LA GUAJIRA

V.B.			
ARCHIVO ACAD:	CONTENIDO: RED Y PUNTO DE CONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN LUCES TOMAS Y ACOMETIDA TRIFILAR MEDIA POZO Nº 1.	UBICACIÓN: RIOHACHA	E-5
		ESCALA: INDICADA / FECHA: 04-02-15 / VERSION: 01	
		ELECTRICO	5DE9